


### 7E.78.8.400.0112

Contatore di energia MID 80A trifase 3 o 4 fili programmabile  
80A three phase MID energy counter with 3 or 4 wires programmable




- I** - MANUALE D'USO
- GB** - USER MANUAL

Soggetto a modifiche senza preavviso.  
Subject to change without prior notice.

IB7E78\_NOCOM - 12/16 - FINDER S.p.A. - via Druabaglio 14 - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

### SIMBOLOGIA SUL PANNELLO FRONTALE (ESEMPIO)


SYMBOLS ON FRONT PANEL (EXAMPLE)

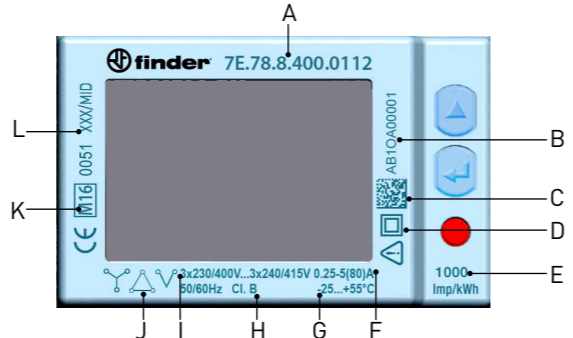

- |  |   |
|--|---|
| <b>I</b> - ITALIANO<br>A. Nome dispositivo<br>B. Numero seriale<br>C. Data Matrix<br>D. Classe di protezione<br>E. Costante d'integrazione (LED metrologico)<br>F. Corrente base (corrente massima)<br>G. Temperatura di funzionamento<br>H. Classe di precisione<br>I. Tensione/frequenza nominale<br>J. Tipo di collegamento: $\text{I}$ = 3fasi 4fili 3corr., $\Delta$ = 3fasi 3fili 3corr., $\nabla$ = 3fasi 3fili 2corr.<br>K. Simboli di approvazione MID<br>L. Certificato di approvazione del tipo | <b>GB</b> - ENGLISH<br>A. Device name<br>B. Serial number<br>C. Data Matrix<br>D. Protection class<br>E. Meter constant (metrological LED)<br>F. Base current (max current)<br>G. Working temperature<br>H. Accuracy class<br>I. Nominal voltage/frequency<br>J. Wiring type: $\text{I}$ = 3phases 4wires 3curr., $\Delta$ = 3phases 3wires 3curr., $\nabla$ = 3phases 3wires 2curr.<br>K. MID approval symbols<br>L. Type approval certification |
|--|---|

### SIMBOLOGIA A DISPLAY

SYMBOLS ON DISPLAY

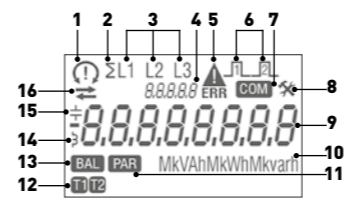


- |   |   |
|---|---|
| <b>I</b> - ITALIANO<br>1. Ordine delle fasi:<br>$\text{I}$ corretto (123)<br>$\text{II}$ errato (132)<br>$\text{III}$ : non definito (es. manca una o più fasi)<br>2. Valore di sistema<br>3. Numero di fase del valore<br>4. Identifica la pagina di Programmazione [SEUP] o Info [InFO]<br>5. Parametri metrologici corrotti [Code: XXI]. Contatore inutilizzabile, da restituire al Produttore<br>6. Stato attivo dell'uscita S0-1 / S0-2<br>7. Stato attivo della comunicazione<br>8. Pagina di Programmazione<br>9. Area principale<br>10. Area unità di misura<br>11. Valore di un contatore parziale. Lampeggiante=contatore fermo<br>12. Valore di un contatore tariffa 1 o 2<br>13. Valore di un contatore di bilancio<br>14. Valore induttivo<br>15. Valore capacitivo<br>16. Valore di potenza o energia importata ( $\rightarrow$ ), esportata ( $\leftarrow$ ) | <b>GB</b> - ENGLISH<br>1. Phase sequence:<br>$\text{I}$ correct (123)<br>$\text{II}$ wrong (132)<br>$\text{III}$ : not defined (e.g. one or more phases are missing)<br>2. System value<br>3. Value phase number<br>4. Identify the Setup page (SEUP) or the Info page (InFO)<br>5. Metrological parameters corrupted (Code: XXI). Useless counter, to return to the Manufacturer<br>6. S0-1 / S0-2 output active status<br>7. Communication active status<br>8. Setup page<br>9. Main area<br>10. Measuring unit area<br>11. Partial counter value. Flashing=stopped counter<br>12. 1 or 2 tariff counter value<br>13. Balance counter value<br>14. Inductive value<br>15. Capacitive value<br>16. Imported ( $\rightarrow$ ), exported ( $\leftarrow$ ) energy or power value |
|---|---|

**ATTENZIONE!** L'installazione, la configurazione del circuito in cui è inserito il dispositivo e la sigillatura dei coprimorsetti deve essere eseguita da figure professionalmente qualificate. Togliere la tensione prima di intervenire sullo strumento.  
**WARNING!** Device installation, wiring configuration and terminal cover sealing must be carried out only by qualified professional staff. Switch off the voltage before device installation.

### DIMENSIONI (mm)

SIZE (mm)

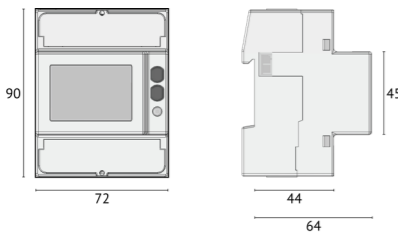

### INGRESSO TARIFFA

TARIFF INPUT

Per la gestione della tariffa, collegare all'ingresso tariffa un apparecchio esterno che genererà un segnale verso lo strumento. Il segnale verrà interpretato come segue:

- quando l'ingresso tariffa rileva un segnale senza tensione (0 V), lo strumento incrementa i contatori di tariffa 1
- quando l'ingresso tariffa rileva un segnale con tensione (fare riferimento alle Caratteristiche tecniche), lo strumento incrementa i contatori di tariffa 2

Nota: i contatori totali continuano ad incrementare indipendentemente dallo stato dell'ingresso tariffa.

The tariff management is carried out by connecting an external device to tariff input, which is providing a signal to the energy counter. The tariff signal is managed as follows:


- if the tariff input detects a voltage free signal (0 V), the device will increase the tariff 1 counters group
- if the tariff input detects a voltage signal (see Technical features), the device will increase the tariff 2 counters group

Note: Total counters increase continuously regardless from the tariff input status.

### SCHEMI D'INSERZIONE

WIRING DIAGRAMS

**!** Si consiglia di installare un sezionatore di bassa potenza o dei fusibili sugli ingressi di tensione per protezione ed al fine di poter eseguire interventi sullo strumento senza necessità di disattivare l'impianto. It is suggested to install a low power switch or some fuses on the voltage inputs for protection and in order to operate on the instrument without deactivating the plant.

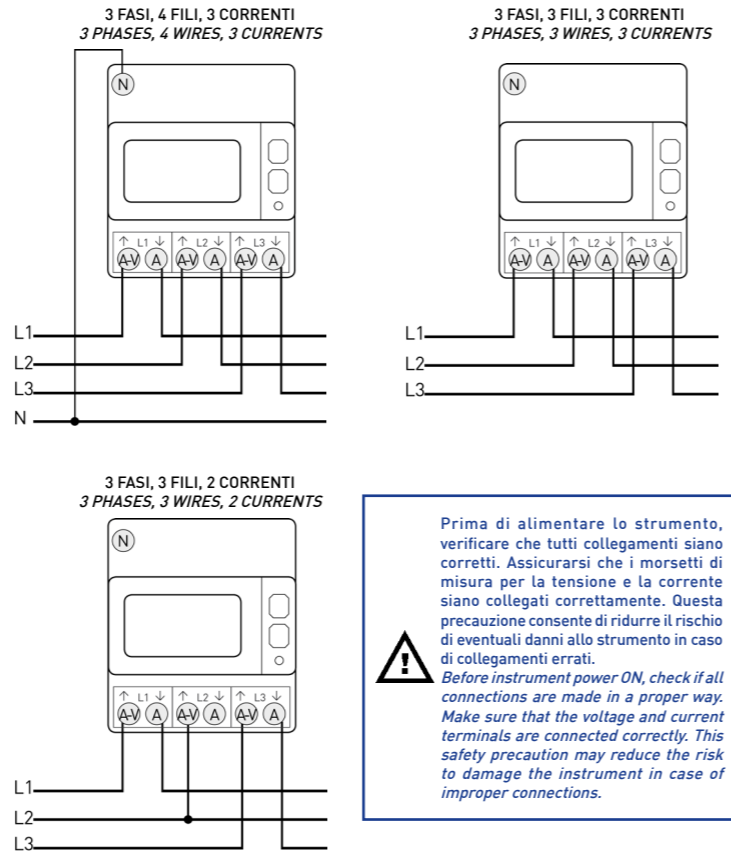

**!** Prima di alimentare lo strumento, verificare che tutti collegamenti siano corretti. Assicurarsi che i morsetti di misura per la tensione e la corrente siano collegati correttamente. Questa precauzione consente di ridurre il rischio di eventuali danni allo strumento in caso di collegamenti errati.  
Before instrument power ON, check if all connections are made in a proper way. Make sure that the voltage and current terminals are connected correctly. This safety precaution may reduce the risk to damage the instrument in case of improper connections.


### COLLEGAMENTI ELETTRICI

ELECTRICAL CONNECTIONS

Modello Model	Tensione nominale Nominal voltage	Inserzioni possibili (es 3.4.3 = 3fasi, 4fili, 3correnti) Available wirings (eg 3.4.3 = 3phases, 4wires, 3current)		
		3.4.3	3.3.3	3.3.2
7E.78.8.400.0112	3x230/400 50/60 Hz 3x240/415 50/60 Hz	•	•	•

### PANORAMICA

OVERVIEW

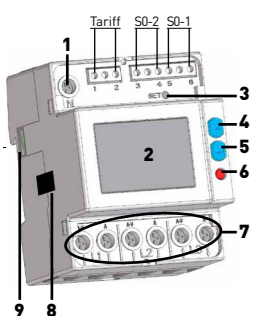- 
- |  |  |
|--|--|
| <b>I</b> - ITALIANO<br>1. Morsetto di neutro<br>2. Display LCD retroilluminato<br>3. Tasto SET<br>4. Tasto SU<br>5. Tasto ENTER<br>6. LED metrologico<br>7. Morsetti di corrente e tensione<br>8. Sigillo antieffrazione (NON RIMUOVERE)<br>9. Porta IR (infrarossi) | <b>GB</b> - ENGLISH<br>1. Neutral terminal<br>2. Backlight LCD display<br>3. SET key<br>4. UP key<br>5. ENTER key<br>6. Metrological LED<br>7. Current and voltage terminals<br>8. Safety-sealing (DO NOT REMOVE)<br>9. IR port (infrared) |
|--|--|

I contatori parziali sono azzerabili.  
Partial counters are resettable.

### MISURE

MEASUREMENTS

VALORI Istantanei INSTANTANEOUS VALUES	SIMBOLO SYMBOL	UNITÀ DI MISURA MEASURE UNIT	DISPLAY	PORTA PORT
Tensione Voltage	$\overline{V}$ , V1, V2, V3	V	•	•
Tensione di linea Line voltage	V12, V23, V31	V	•	•
Corrente Current	$\overline{I}$ , I1, I2, I3, IN	A	■	■
Fattore di potenza Power factor	PF $\overline{I}$ , PF1, PF2, PF3		•	•
Potenza apparente Apparent power	S $\overline{I}$ , S1, S2, S3	kVA	■	■
Potenza attiva Active power	P $\overline{I}$ , P1, P2, P3	kW	■	■
Potenza reattiva Reactive power	Q $\overline{I}$ , Q1, Q2, Q3	kvar	■	■
Frequenza Frequency	f	Hz	•	•
Ordine delle fasi Phase sequence	CW / CCW		•	•
Direzione della potenza Power direction	$\rightarrow$ $\leftarrow$		•	•
DATI MEMORIZZATI RECORDED DATA				
Energia totale attiva Total active energy	$\Sigma$ , L1, L2, L3	kWh	■	■
Energia totale reattiva induttiva e capacitiva Total inductive and capacitive reactive energy	$\Sigma$ , L1, L2, L3	kvarh	■	■
Energia totale apparente induttiva e capacitiva Total inductive and capacitive apparent energy	$\Sigma$ , L1, L2, L3	kVAh	■	■
Contatori di energia tariffe T1/T2 T1/T2 tariff energy counters	$\Sigma$ , L1, L2, L3	kWh, kvarh, kVAh	■	■
Contatori di energia parziali azzerabili Resettable partial energy counters	$\Sigma$	kWh, kvarh, kVAh	■	■
Bilancio energetico Energy balance	$\Sigma$	kWh, kvarh, kVAh	■	■
ALTRE INFORMAZIONI OTHER INFORMATION	SIMBOLO SYMBOL	VALORE/STATO VALUE/STATUS	DISPLAY	PORTA PORT
Tariffa in uso Present tariff	T	1/2		•
Tensione sopra/sotto il limite Undervoltage/overvoltage	VOL, VUL	ON/OFF		•
Corrente sotto/sopra il limite Undercurrent/overcurrent	IOL, IUL	ON/OFF		•
Frequenza fuori range Frequency out of range	f <sub>OUT</sub>	ON/OFF		•
Contatori parziali Partial counters	PAR	START/STOP	•	•
Stato delle uscite S0 S0 output status	$\uparrow$ $\downarrow$	Active/Not active		•

Legenda:  
■ = Standard    ■ = Valore bidirezionale  
■ = Standard    ■ = Bidirectional value

Tutti i contatori di sistema [kWh $\Sigma$ , kvarh $\Sigma$ , kVAh $\Sigma$ ] possono essere associati all'uscita S0. Non è possibile impostare lo stesso contatore per entrambe le uscite.  
NOTA: in caso di inserzione 3 fili, i parametri di tensioni fase-neutro, corrente di neutro, potenze di fase, fattore di potenza di fase e tutti i contatori di fase non saranno disponibili.

All the system counters [kWh $\Sigma$ , kvarh $\Sigma$ , kVAh $\Sigma$ ] can be associated to S0 output. It is not allowed to set the same counter for both outputs.  
NOTE: in case of 3 wire connection, phase-neutral voltages, neutral current, phase powers, phase power factors parameters and all phase counters are not available.

### CALCOLO PER I VALORI DEI CONTATORI DI BILANCIO

BALANCE COUNTER VALUES CALCULATION

CONTATORE DI BILANCIO BALANCE COUNTER	FORMULA FORMULA
kWh	( $\rightarrow$ kWh T1) - ( $\leftarrow$ kWh T1) + ( $\rightarrow$ kWh T2) - ( $\leftarrow$ kWh T2)
kVAh ind	( $\rightarrow$ kVAh ind T1) - ( $\leftarrow$ kVAh ind T1) + ( $\rightarrow$ kVAh ind T2) - ( $\leftarrow$ kVAh ind T2)
kVAh cap	( $\rightarrow$ kVAh cap T1) - ( $\leftarrow$ kVAh cap T1) + ( $\rightarrow$ kVAh cap T2) - ( $\leftarrow$ kVAh cap T2)
kvarh ind	( $\rightarrow$ kvarh ind T1) - ( $\leftarrow$ kvarh ind T1) + ( $\rightarrow$ kvarh ind T2) - ( $\leftarrow$ kvarh ind T2)
kvarh cap	( $\rightarrow$ kvarh cap T1) - ( $\leftarrow$ kvarh cap T1) + ( $\rightarrow$ kvarh cap T2) - ( $\leftarrow$ kvarh cap T2)

### FUNZIONI DEI TASTI


KEY FUNCTIONS

FUNZIONALITÀ HOW TO	DOVE WHERE	TASTO KEY	PRESSIONE PRESS TIME
Scorrere i gruppi Scroll loops	Qualsiasi pagina eccetto Programmazione 1/2 Any page except for Setup 1/2	$\leftarrow$	Istantanea Instantaneous
Scorrere le pagine all'interno di un gruppo Scroll pages in a loop	Qualsiasi pagina dei gruppi Any loops page	$\blacktriangle$	Istantanea Instantaneous
Accedere alle pagine di Programmazione 1 Access Setup 1 pages	Pagina "Setup?" "Setup?" page	$\leftarrow$	>3 s
Accedere alle pag. di Programmazione 2 Access setup 2 pages	Qualsiasi pagina eccetto Programmazione 1 Any page except for Setup 1	SET	>3 s
Cambiare un valore/digit Change a value/digit	Pagine di Programmazione 1/2 Setup 1/2 pages	$\blacktriangle$	Istantanea Instantaneous
Confermare un valore/digit Confirm a value/digit	Pagine di Programmazione 1/2 Setup 1/2 pages	$\leftarrow$	Istantanea Instantaneous
Cambiare contatore da azzerare Change counter to be reset	Pagina reset in Programmazione 2 Reset page in Setup 2	$\blacktriangle$	Continuo Continuous
Uscire dalle pagine di Programmazione 1/2 Exit Setup 1/2 pages	Pagine di Programmazione 1/2 Setup 1/2 pages	$\leftarrow$	>3 s
Avviare/fermare il contatore parziale visualizzato Start/stop the displayed partial counter	Pagine contatori parziali Partial counters pages	$\leftarrow$ $\blacktriangle$	Istantanea Instantaneous
Azzerare il valore del contatore parziale visualizzato Reset the displayed partial counter value	Pagine contatori parziali Partial counters pages	$\leftarrow$ $\blacktriangle$	>3 s
Test del display Display test	Qualsiasi pagina eccetto Programmazione 1/2 Any page except for Setup 1/2	$\leftarrow$ $\blacktriangle$	>10 s

## STRUTTURA PAGINE PAGE STRUCTURE

Le pagine dello strumento sono suddivise in 9 gruppi. Per scorrere le pagine all'interno di un loop premere ▲.

Device pages are grouped in 9 loops. Press ▲ to scroll pages in a loop.

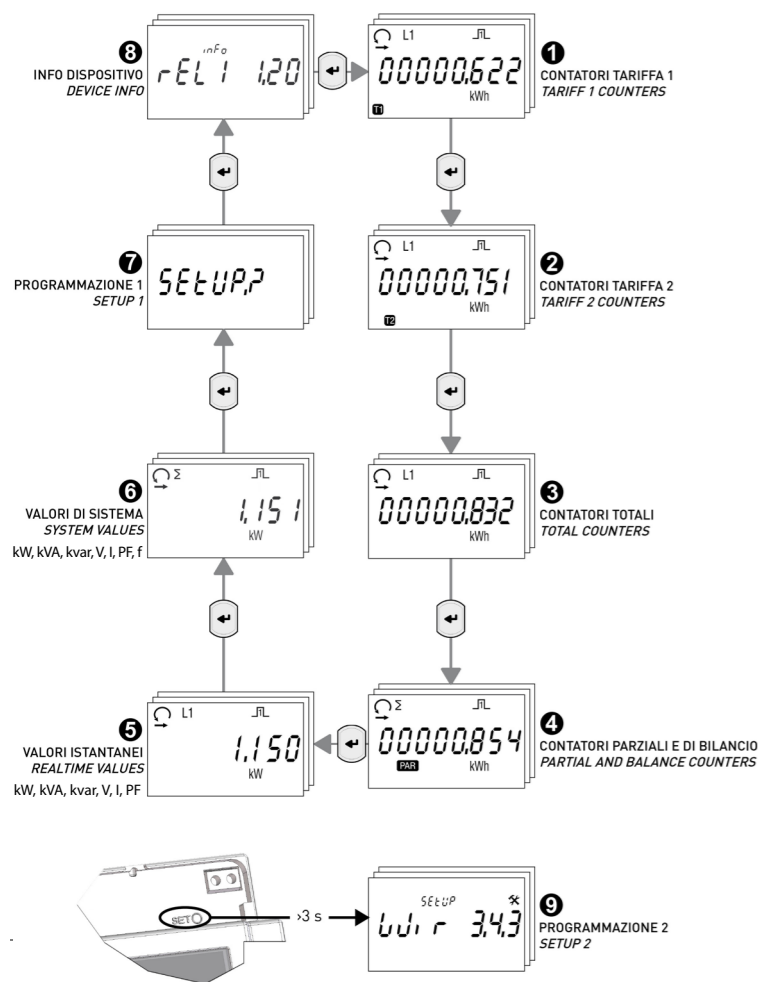


NOTA: in caso di inserzione 3 fili, le pagine con i valori di fase non saranno disponibili.  
NOTE: in case of 3 wire connection, pages showing phase values are not available.


## AVVIARE / FERMARE / AZZERARE I CONTATORI PARZIALI HOW TO START / STOP / RESET PARTIAL COUNTERS

Funzione disponibile solo sulle pagine dei contatori parziali.  
Feature available only on partial counter pages.

AVVIARE IL CONTATORE PARZIALE VISUALIZZATO  
HOW TO START DISPLAYED PARTIAL COUNTER



FERMARE IL CONTATORE PARZIALE VISUALIZZATO PRECEDENTEMENTE AVVIATO  
HOW TO STOP DISPLAYED PARTIAL COUNTER PREVIOUSLY STARTED



AZZERARE IL CONTATORE PARZIALE VISUALIZZATO  
HOW TO RESET DISPLAYED PARTIAL COUNTER



Nelle pagine START?, STOP?, RESEt?, i valori selezionabili sono: Y=per confermare, N=per annullare.  
Per cambiare valore, premere ▲.  
In START?, STOP?, RESEt? pages, selectable items are: Y=to confirm, N=to cancel.  
To change item, press ▲.

## PAGINE PROGRAMMAZIONE 1 SETUP 1 PAGES

I - ITALIANO	GB - ENGLISH
<p>SETUP?</p> <p>&gt; 3 s</p> <p>SETUP * Addr 01</p> <p>SETUP * APr1 250</p> <p>SETUP * RSEC ...</p> <p>SETUP * 00000001</p> <p>SETUP * bAud 38,4 k</p> <p>SETUP * COM? rtu</p> <p>SETUP * 50-1 kWh</p> <p>SETUP * 50-2 kWh</p> <p>SETUP * rES ALL</p> <p>SETUP * Conf?</p> <p>&gt; 3 s</p> <p>SETUP * SAVE?</p>	<p>PAGINA PER L'ACCESSO A PROGRAMMAZIONE 1</p> <p>SETUP 1 ACCESS PAGE</p> <p>INDIRIZZO MODBUS (01...F7 Hex) Disponibile solo in caso di modulo RS485 MODBUS abbinato</p> <p>1. Premere ←, il primo digit inizierà a lampeggiare. 2. Premere ▲ per cambiare valore. 3. Confermare con →. 4. Ripetere i punti 2 e 3 per il digit successivo.</p> <p>INDIRIZZO PRIMARIO M-BUS (0...250) Disponibile solo in caso di modulo M-BUS abbinato</p> <p>1. Premere ←, il primo digit inizierà a lampeggiare. 2. Premere ▲ per cambiare valore. 3. Confermare con →. 4. Ripetere i punti 2 e 3 per gli altri digit.</p> <p>INDIRIZZO SECONDARIO M-BUS (0...99999999) Disponibile solo in caso di modulo M-BUS abbinato</p> <p>1. Premere ←, il primo digit dell'indirizzo secondario inizierà a lampeggiare. 2. Premere ▲ per cambiare il valore lampeggiante. 3. Confermare con →. 4. Ripetere i punti 2 e 3 per gli altri digit.</p> <p>VELOCITA' DI COMUNICAZIONE Pagina e range disponibili a seconda del modulo di comunicazione abbinato</p> <p>1. Premere ←, il valore inizierà a lampeggiare. 2. Premere ▲ per cambiare valore. 3. Confermare con →.</p> <p>MODALITA' MODBUS (RTU=8N1, ASCII=7E2) Disponibile solo in caso di modulo RS485 MODBUS abbinato</p> <p>1. Premere ←, la modalità inizierà a lampeggiare. 2. Premere ▲ per cambiare modalità. 3. Confermare con →.</p> <p>CONTATORE ABBINATO ALL'USCITA S0 (1-2)</p> <p>1. Premere ←, gli elementi che identificano il contatore (es. →, kWh) inizieranno a lampeggiare. 2. Premere ▲ per cambiare contatore da abbinare all'uscita. 3. Confermare con →.</p> <p>RESEt DI TUTTI I CONTATORI PARZIALI</p> <p>1. Premere ←, verrà visualizzata una nuova pagina di conferma. 2. Premere ▲ per cambiare il valore lampeggiante, Y per confermare il reset, N per annullare. 3. Confermare con →.</p> <p>SU QUALSIASI PAGINA DI PROGRAMMAZIONE 1</p> <p>ON ANY SETUP 1 PAGE</p> <p>USCITA DA PROGRAMMAZIONE 1</p> <p>1. Premere ▲ per cambiare il valore lampeggiante, Y per uscire e salvare le impostazioni, N per uscire senza salvare, C per continuare a scorrere le pagine di programmazione 1. 2. Confermare con →.</p>
	<p>MODBUS ADDRESS (01...F7 Hex) Available only in case of combined RS485 MODBUS module</p> <p>1. Press ←, the first digit will start to flash. 2. Press ▲ to change the value. 3. Confirm with →. 4. Repeat points 2 and 3 for the next digit.</p> <p>M-BUS PRIMARY ADDRESS (0...250) Available only in case of combined M-BUS module</p> <p>1. Press ←, the first digit will start to flash. 2. Press ▲ to change the value. 3. Confirm with →. 4. Repeat points 2 and 3 for the other digits.</p> <p>M-BUS SECONDARY ADDRESS (0...99999999) Available only in case of combined M-BUS module</p> <p>1. Press ←, the first digit of the secondary address will start to flash. 2. Press ▲ to change the flashing value. 3. Confirm with →. 4. Repeat points 2 and 3 for the other digits.</p> <p>COMMUNICATION SPEED Page and range available according to the combined communication module</p> <p>1. Press ←, the value will start to flash. 2. Press ▲ to change the value. 3. Confirm with →.</p> <p>MODBUS MODE (RTU=8N1, ASCII=7E2) Available only in case of combined RS485 MODBUS module</p> <p>1. Press ←, the item will start to flash. 2. Press ▲ to change the item. 3. Confirm with →.</p> <p>COUNTER ASSIGNED TO S0 OUTPUT (1-2)</p> <p>1. Press ←, the items which identify the counter (e.g. →, kWh) will start to flash. 2. Press ▲ to change the counter to be assigned to the output. 3. Confirm with →.</p> <p>ALL PARTIAL COUNTERS RESET</p> <p>1. Press ←, a new page for confirmation will be displayed. 2. Press ▲ to change the flashing value, Y to confirm the reset, N to cancel. 3. Confirm with →.</p>

## PAGINE PROGRAMMAZIONE 2 SETUP 2 PAGES

Per accedere alle pagine di programmazione 2, tenere premuto per almeno 3 secondi il tasto SET.  
To access setup 2 pages, keep pressed SET key for at least 3 seconds.

I - ITALIANO	GB - ENGLISH
<p>SETUP * WIr 3,43</p> <p>SETUP * SAVE?</p>	<p>MODALITA' D'INSERZIONE 3.4.3 = 3 fasi, 4 fili, 3 correnti 3.3.3 = 3 fasi, 3 fili, 3 correnti 3.3.2 = 3 fasi, 3 fili, 2 correnti</p> <p>1. Premere ←, la modalità d'inserzione inizierà a lampeggiare. 2. Premere ▲ per cambiare modalità. 3. Confermare con →.</p> <p>WIRING DIAGRAM 3.4.3 = 3 phases, 4 wires, 3 currents 3.3.3 = 3 phases, 3 wires, 3 currents 3.3.2 = 3 phases, 3 wires, 2 currents</p> <p>1. Press ←, the wiring mode will start to flash. 2. Press ▲ to change the mode. 3. Confirm with →.</p>
<p>SETUP * &gt; 3 s</p> <p>SETUP * SAVE?</p>	<p>SU QUALSIASI PAGINA DI PROGRAMMAZIONE 2</p> <p>ON ANY SETUP 2 PAGE</p> <p>USCITA DA PROGRAMMAZIONE 2</p> <p>1. Premere ▲ per cambiare il valore lampeggiante, Y per uscire e salvare le impostazioni, N per uscire senza salvare, C per continuare a scorrere le pagine di programmazione 2. 2. Confermare con →.</p> <p>EXIT FROM SETUP 2</p> <p>1. Press ▲ to change the flashing value, Y to exit and save the settings, N to exit without saving, C to continue scrolling setup 2 pages. 2. Confirm with →.</p>

## PAGINE INFO INFO PAGES

Fino a 6 pagine visualizzabili con le informazioni seguenti:  
Up to 6 pages can be displayed to show details about:

**I - ITALIANO**  
1. Rel. firmware metrologico (rel1)  
2. Rel. firmware interfaccia utente (rel2)  
3. Checksum parte metrologica (CS1)  
4. Checksum interfaccia utente (CS2)  
5. Modulo di comunicazione abbinato in uso  
6. Modalità d'inserzione impostata

**GB - ENGLISH**  
1. Metrological firmware release (rel1)  
2. User interface firmware release (rel2)  
3. Metrological part checksum (CS1)  
4. User interface checksum (CS2)  
5. Combined communication module in use  
6. Set wiring mode

La quinta pagina, che mostra il tipo di modulo di comunicazione in uso, è visualizzata a seconda del modulo abbinato al contatore (vedi tabella).

The fifth page, which shows the communication module in use, is displayed according to the module combined with the counter (see table).

Informazione visualizzata sulla pagina INFO Detail displayed on the INFO page	Modulo di comunicazione abbinato Combined communication module
Modbus	7E.00.8.230.0200
Mbus	7E.00.0.000.0300
Lan	7E.00.8.230.0400 (ETH)
Eib	7E.00.9.024.0500 (KNX)

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

I - ITALIANO	GB - ENGLISH	
GENERALI	GENERAL	
Custodia conforme alla normativa	Housing in compliance with standard	DIN 43880
Morsetti conformi alla normativa	Terminals in compliance with standard	EN 60999
ALIMENTAZIONE	POWER SUPPLY	
Autoalimentato, tensione derivata dal circuito di misura	Power supplied from the voltage circuit	-
Range di alimentazione (L-N)	Voltage range (L-N)	184...288 V AC
Consumo massimo (per fase)	Max consumption (for each phase)	7,5 VA - 0,5 W
Frequenza nominale	Nominal frequency	50/60 Hz
CORRENTE	CURRENT	
Corrente massima I <sub>max</sub>	Maximum current I <sub>max</sub>	80 A
Corrente di riferimento I <sub>ref</sub> (I <sub>tr</sub> )	Reference current I <sub>ref</sub> (I <sub>tr</sub> )	5 A
Corrente di transizione I <sub>tr</sub>	Transitional current I <sub>tr</sub>	500 mA
Corrente minima I <sub>min</sub>	Minimum current I <sub>min</sub>	250 mA
Corrente di avviamento I <sub>st</sub>	Starting current I <sub>st</sub>	20 mA
PRECISIONE	ACCURACY	
Energia attiva classe B conforme alla	Active en.class B in compliance with	EN 50470-3 (MID)
Energia reattiva classe 2 conforme alla	Reactive en.class 2 in compliance with	EN 62053-23
2 USCITE S0	2 S0 OUTPUTS	
Optoisolate passive	Passive optoisolated	-
Valori massimi (conforme alla normativa EN 62053-31)	Maximum values (in compliance with EN 62053-31)	250 V <sub>AC-DC</sub> - 100 mA
Costante del contatore. L'unità di misura (imp/kWh, imp/kvarh, imp/kVAh) cambia a seconda del contatore associato (kWh, kvarh, kVAh).	Meter constant. The measuring unit (imp/kWh, imp/kvarh, imp/kVAh) changes according to the assigned counter (kWh, kvarh, kVAh).	100 imp/kWh
Durata impulso	Pulse length	50 ±2ms ON time min. 30 ±2ms OFF time
INGRESSO TARIFFA	TARIFF INPUT	
Optoisolato attivo	Active optoisolated	-
Range di tensione per Tariffa 2 (T2)	Voltage range for Tariff 2 (T2)	80...276 V <sub>AC-DC</sub>
LED METROLOGICO	METROLOGICAL LED	
Costante del contatore	Meter constant	1000 imp/kWh
SEZIONE FILO PER MORSETTI E MOMENTO TORCENTE	WIRE SECTION FOR TERMINALS AND FASTENING TORQUE	
Morsetti di misura (A & V)	Measuring terminals (A & V)	1,5 ... 35 mm <sup>2</sup> / 2 Nm
Morsetti uscite S0 / tariffa	S0 outputs / tariff terminals	0,14 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 0,5 Nm
SICUREZZA SECONDO EN 50470-1	SAFETY ACCORDING TO EN 50470-1	
Classe inquinamento	Pollution degree	2
Classe di protezione (EN50470-1)	Protective class (EN50470-1)	II
Prova tensione d'impulso	Pulse voltage test	1,2/50µs 6kV
Prova a tensione AC (EN 50470-3, 7.2)	AC voltage test (EN 50470-3, 7.2)	4 kV
Resistenza della custodia alla fiamma	Housing material flame resistance	UL 94 class V0
CONDIZIONI AMBIENTALI	ENVIRONMENTAL CONDITIONS	
Ambiente meccanico	Mechanical environmental	M1
Ambiente elettromagnetico	Electromagnetic environmental	E2
Temperatura di funzionamento	Operating temperature	-25°C ... +55°C
Temperatura di stoccaggio	Storage temperature	-25°C ... +75°C
Umidità relativa (senza condensa)	Humidity (without condensation)	max 80%
Ampiezza vibrazioni sinusoidali	Sinusoidal vibration amplitude	50 Hz ±0,075 mm
Grado di protezione parte frontale	Protection degree - frontal part	IP50
Grado di protezione morsetti	Protection degree - terminals	IP20
USO INTERNO	INTERNAL USE	-